


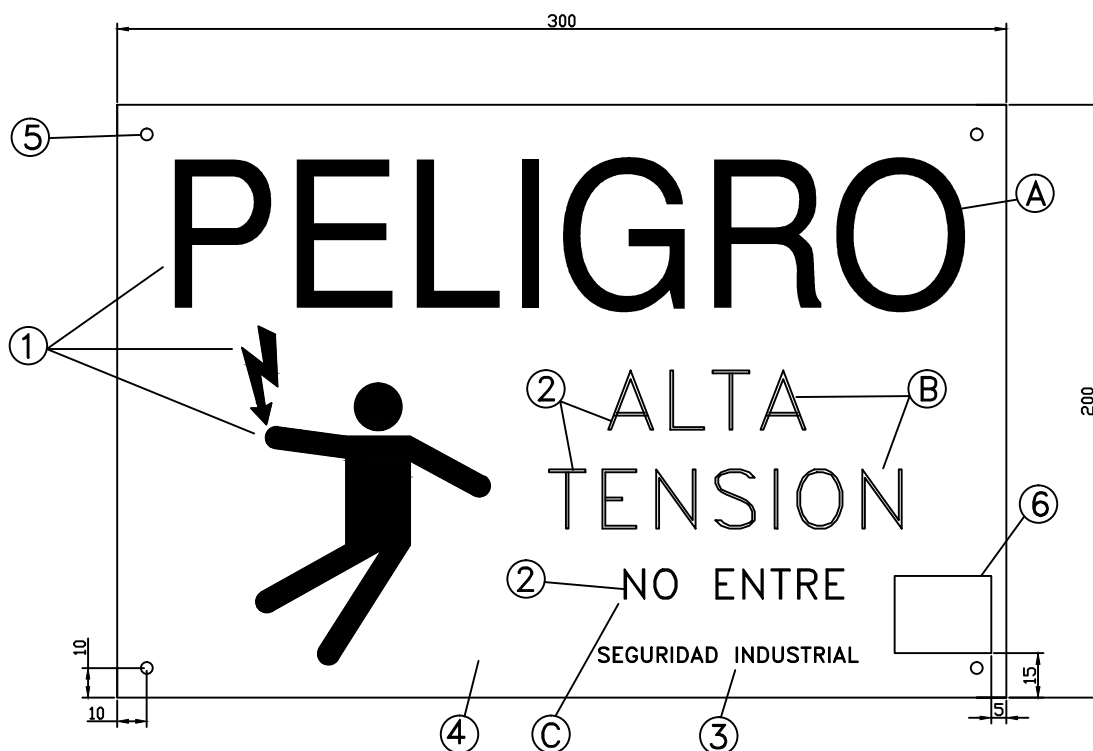

Referencias: El material a emplear en la confección del cartel será chapa de acero doble decapada de 1mm de espesor.

Tratamiento de la chapa: Desengrasado y lavado.

Impresión: Se realizará con sistema planograph.

Ensayo de pintura: Deverá resistir el aplicado y posteriordesprendimiento brusco, de una tela adhesiva de uso quirúrgico o cinta de embalaje sin que se produzcan alteraciones.

Tipografía:

A-Helvética Medium Haas de 50 mm de altura, modelo 707.

B-Helvética Bold Haas de 2 mm de altura, modelo 2672.

C-Eurostile BOLD Nebiolo de 12 mm de altura, modelo 2990.

Colores:

1-Rojo - IRAM 03-1-050.

2-Negro - IRAM 11-1-060.

3-Verde - IRAM 01-3-195.

4-Blanco - IRAM 11-3-010.

5-Fijación, llevará orificio de 4 mm de diámetro en c/u de los extremos.

6-Logotipo de EPEC, ver plano N°12-94.

PROY.	1-04-09	PISCIOLARI D.	PLANO TIPO CARTEL DE SEÑALIZACION PELIGRO ALTA TENSION	DIVISION OBRAS ELECTRICAS OFICINA POR ADMINISTRACION		
DIB.	1-04-09	PISCIOLARI D.		HOJA: 1	PLANO No.	
RECO.	1-04-09	VARGAS A.		ESC: S/ E	PT-13-94-A4	
APR.						