


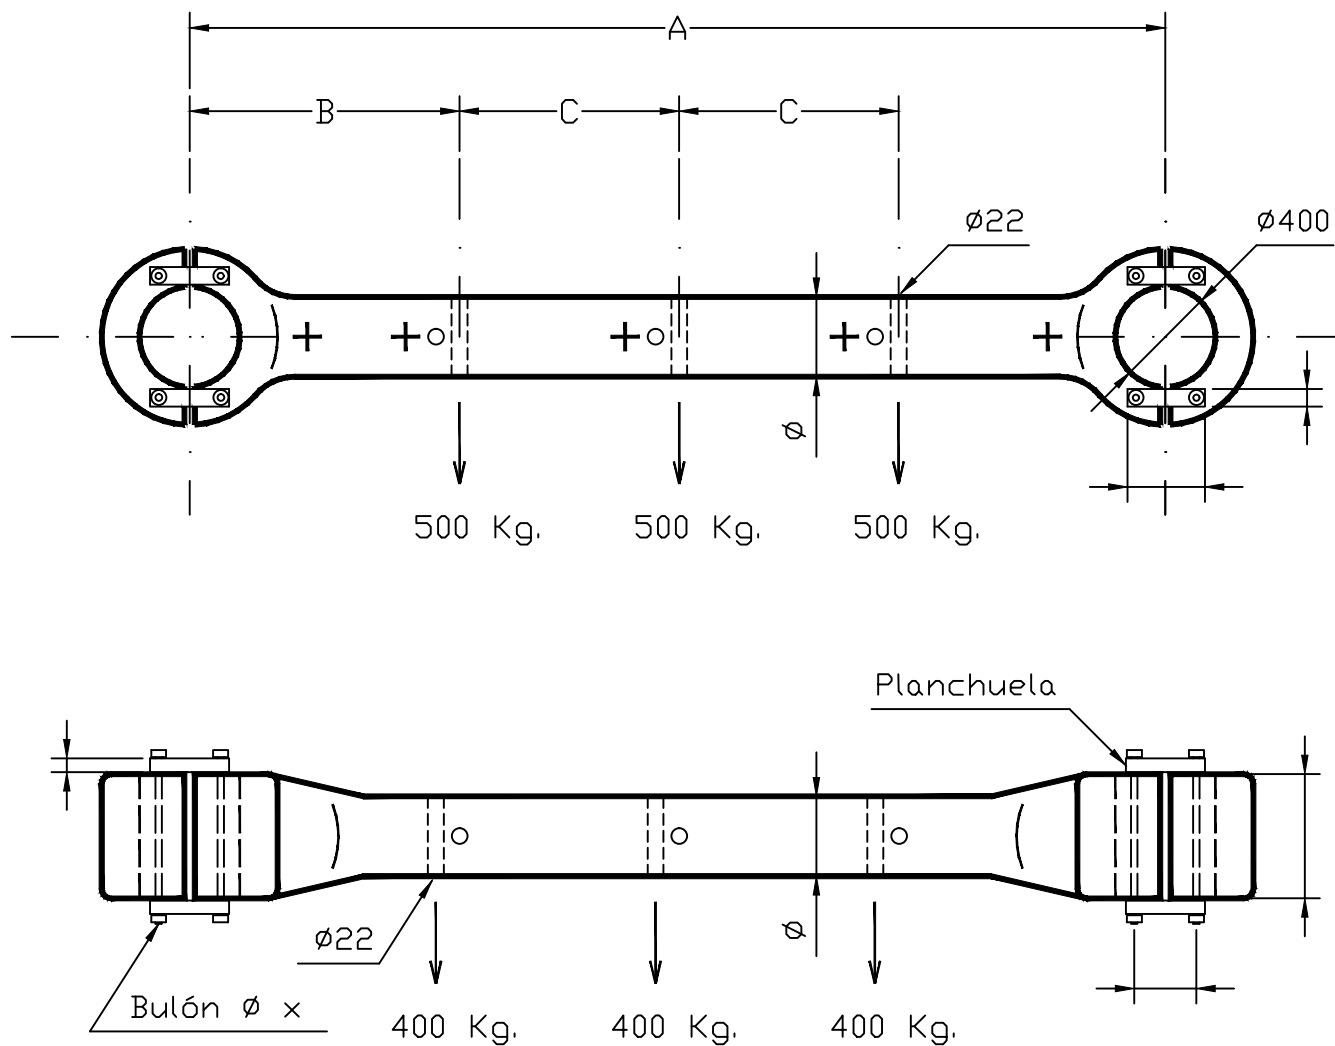

Tipo	DIMENSION			
	A	B	C	Ø
1	5300	1150	1500	230
2	6000	1500	1500	330
3	7000	2000	1500	330
4				

Según ET-4 de E.P.E.C

Coefficiente de seguridad: 2,50

NOTA: Se deberán respetar las cotas indicadas, las restantes las definirá el fabricante, de manera tal que sea posible reemplazar un semiojo por el extremo de otro barral.-

Todas las partes metálicas deberán ser cincadas de acuerdo a la ET-10 de E.P.E.C.-

+ : Toma de tierra

PROY.	29-08-77	BOCCAMAZZO
DIB.	29-08-79	PEREZ G.
RECO.	11-04-02	BERTA M.
APR.	11-04-02	VARGAS H.

BARRAL DE H° A°
DESMONTABLE PARA USO
GENERAL EN ESTACIONES
DE TRANSFORMACION.-

DIVISION OBRAS ELECTRICAS
OFICINA POR ADMINISTRACION
HOJA: 1
ESC: S/ E
PLANO No.
CE-3551-A4

