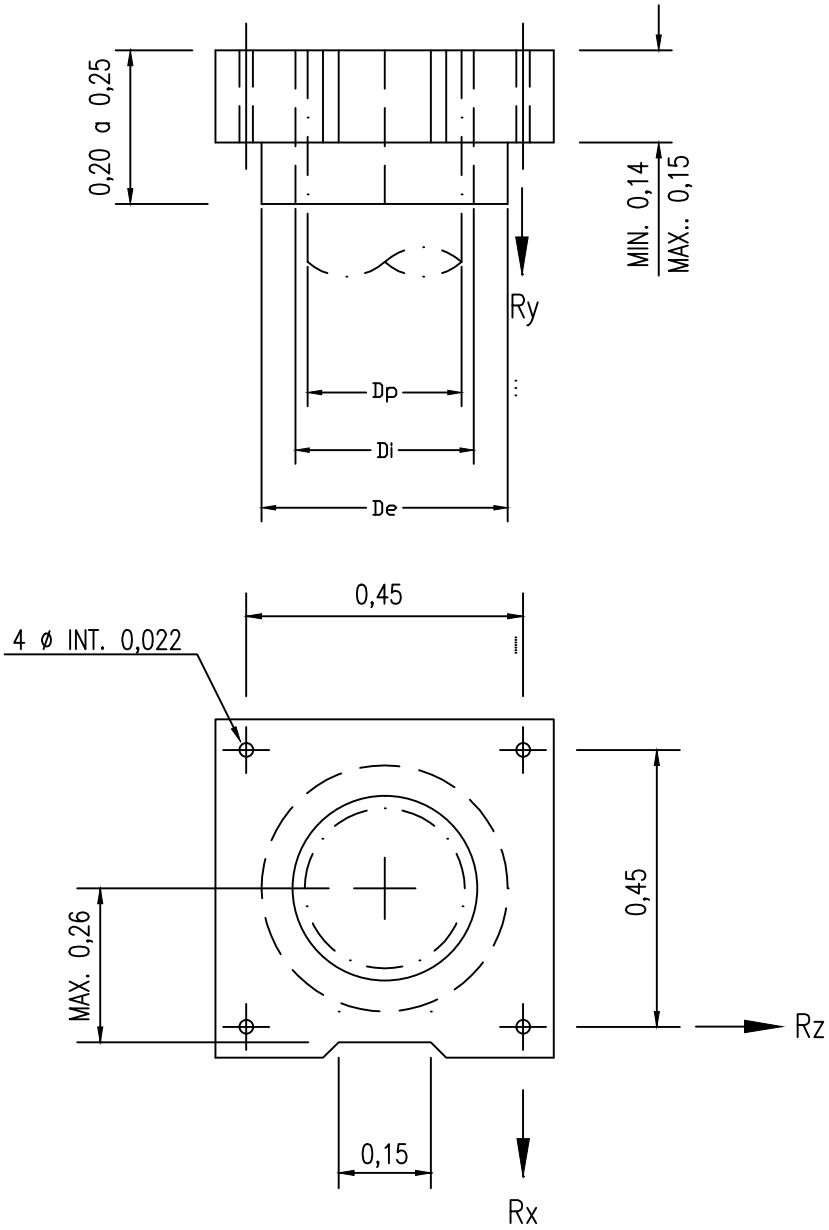

Dp = 0,25 A 0,26 m (DIAMETRO DE POSTE PARA SOPORTE DE APARATOS)

Di = 0,29 A 0,30 m (DIAMETRO INTERIOR)

De = 0,41 A 0,42 m (DIAMETRO EXTERIOR)

Rx 600 – Ry 1350 – Rz 600 – ET4

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA–EPEC				No.: OET– 2 – A4
	FECHA	FIRMA	AREA INGENIERIA – DIVISION OBRAS ELECTRICAS– OF. O. E. P/TER.	
PROY.	28/08/00	Rodríguez S.	CABEZAL PARA TRANSFORMADOR DE TENSION	ANULA A :
DIB.	28/08/00	Rodríguez S.		LO ANULA :
REV.	28/08/00	H. NYBROE		ESCALA : 1/12.5
APR.	28/08/00	H. NYBROE		