


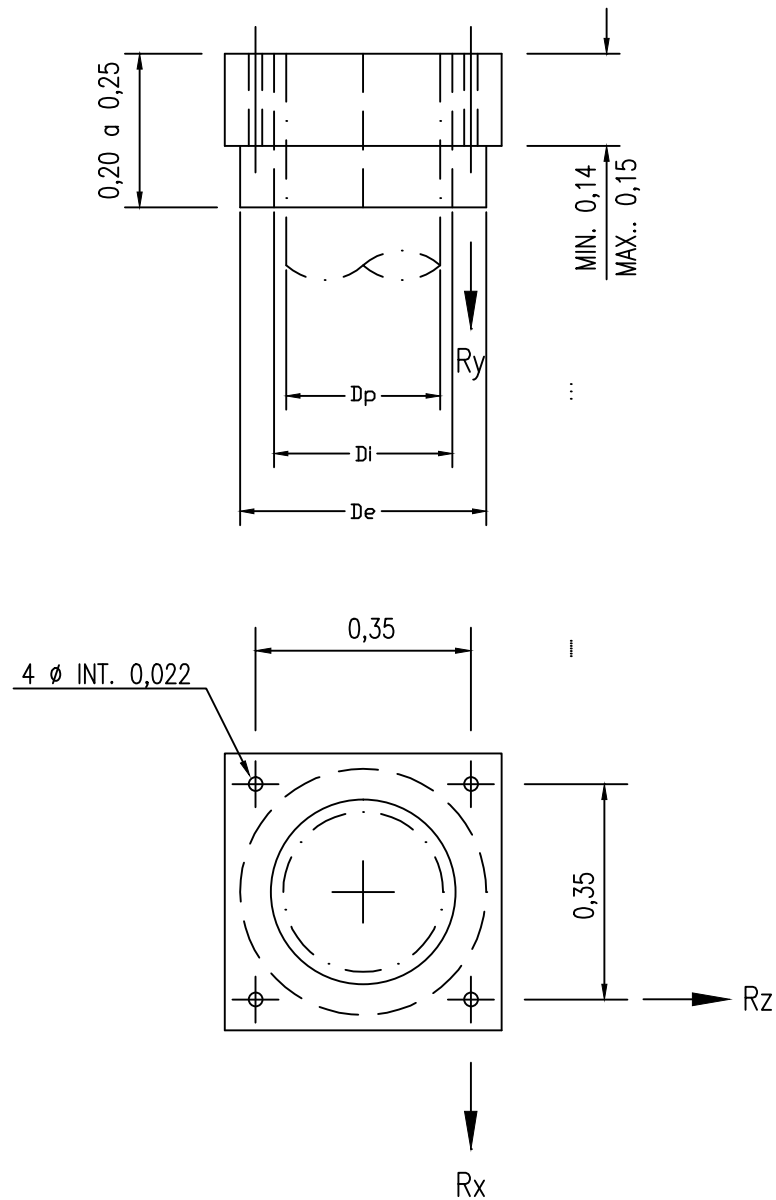

$D_p = 0,25 \text{ A } 0,26 \text{ m}$ (DIAMETRO DE POSTE PARA SOPORTE DE APARATOS)

$D_i = 0,29 \text{ A } 0,30 \text{ m}$ (DIAMETRO INTERIOR)

$D_e = 0,41 \text{ A } 0,42 \text{ m}$ (DIAMETRO EXTERIOR)

Rx 600 – Ry 1350 – Rz 600 – ET4

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA-EPEC			No.: OET- 3 – A4	
	FECHA	FIRMA	AREA INGENIERIA – DIVISION OBRAS ELECTRICAS– OF. O. E. P/TER.	
PROY.	28/08/00	Rodríguez S.	CABEZAL PARA DESCARGADORES Y AISLADORES	
DIB.	28/08/00	Rodríguez S.		
REV.	28/08/00	H. NYBROE		
APR.	28/08/00	H. NYBROE		
			ANULA A :	
			LO ANULA :	
			ESCALA :	1/12.5