



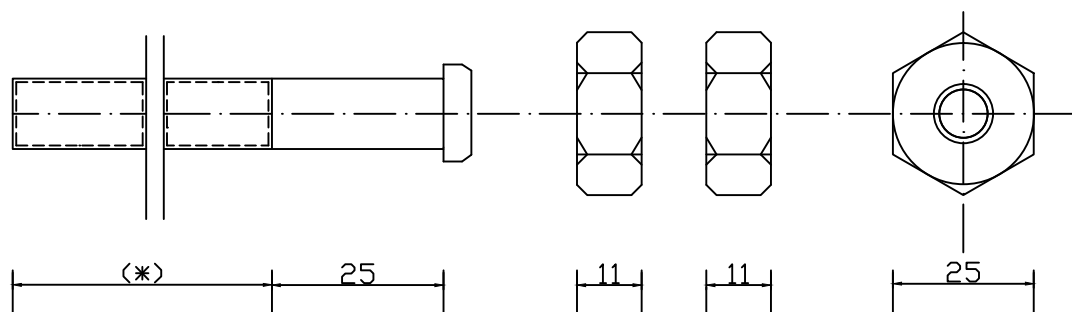

(*) El largo roscado será el necesario para que el mismo se introduzca en la tuerca soldada a la estructura metálica del poste de Hª Aª mas 30 mm de rosca externa, para el caso de tomas de seguridad en gabimetes se adoptará el siguiente esquema:

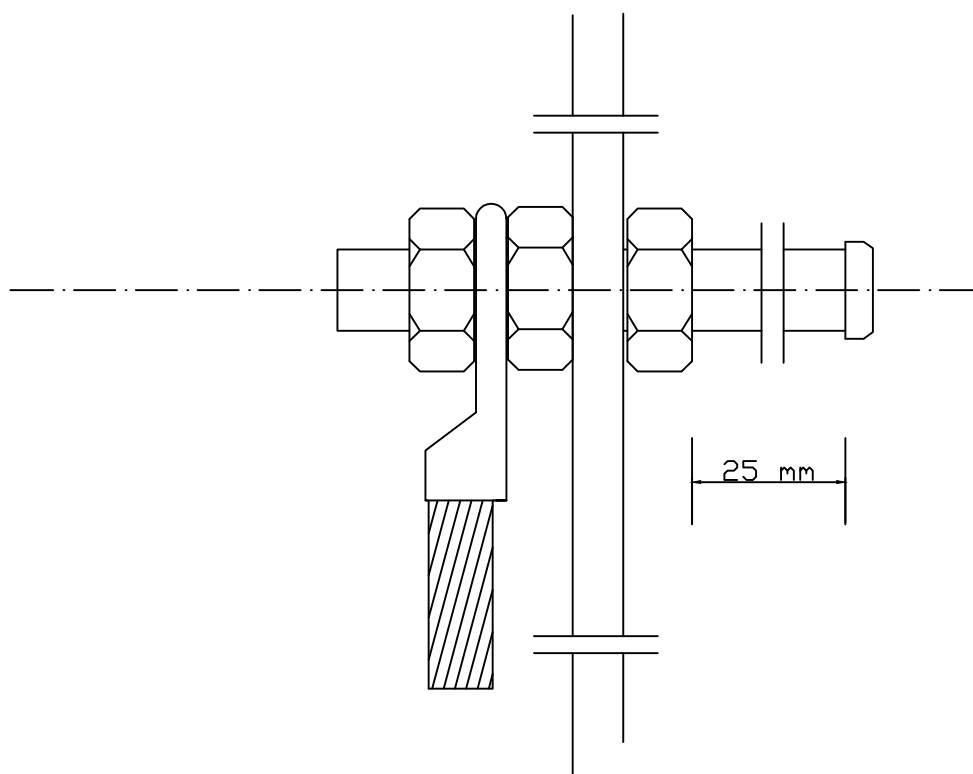

PROY.	23-08-77	BOCCAMAZZO	BLOQUETE PARA TOMA A TIERRA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD EN ESTACIONES TRANSFORMADORAS	DIVISION OBRAS ELECTRICAS		
DIB.	23-08-77	PEREZ G.		OFICINA POR ADMINISTRACION		
RECO.	29-09-03	PERUGINI E.		HOJA: 1	PLANO No.	
APR.				ESC: S/ E	OE-2860-A4	