
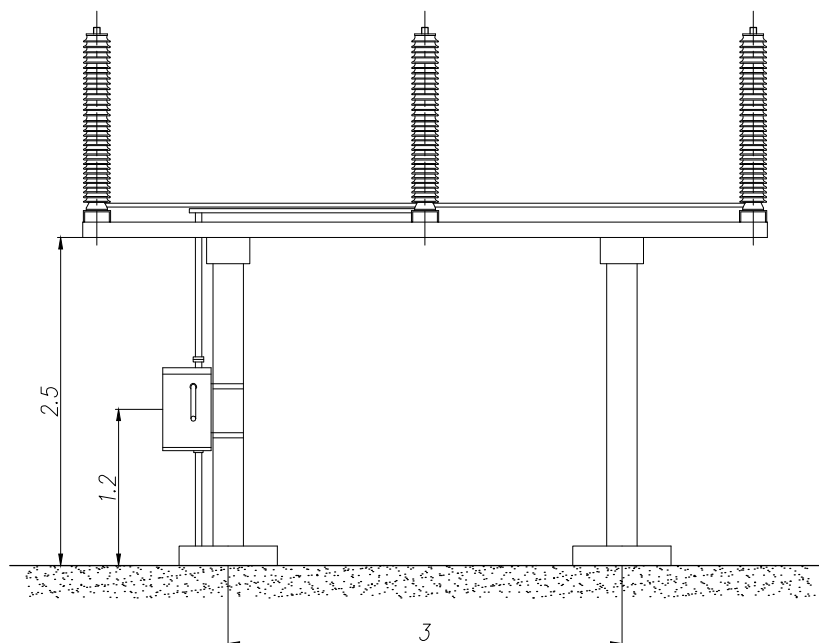
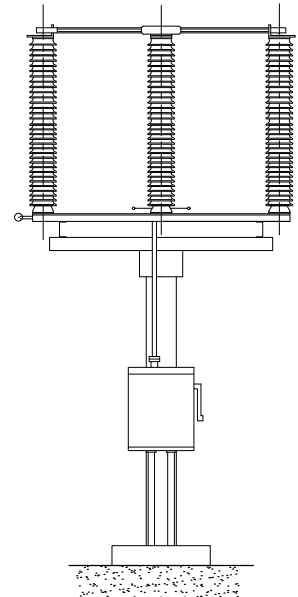


NOTA: LA CAJA DE COMANDO DEBE IR UBICADA SOBRE UNO DE LOS POSTECILLOS SOPORTES DEL SECCIONADOR, TANTO PARA EL TIPO DE SIMPLE CORTE COMO PARA EL DE DOBLE CORTE.

PROY.	31-01-12	CARIGNANO	ESQUEMA DE MONTAJE CAJA DE COMANDO SECCIONADORES 132kV	DIVISION OBRAS ELECTRICAS	
DIB.	31-01-12	CARIGNANO		HOJA: 1 ESC: S/ E	PLANO No. OE-4000-A4
RECO.	31-01-12	CARIGNANO			
APR.	31-01-12				

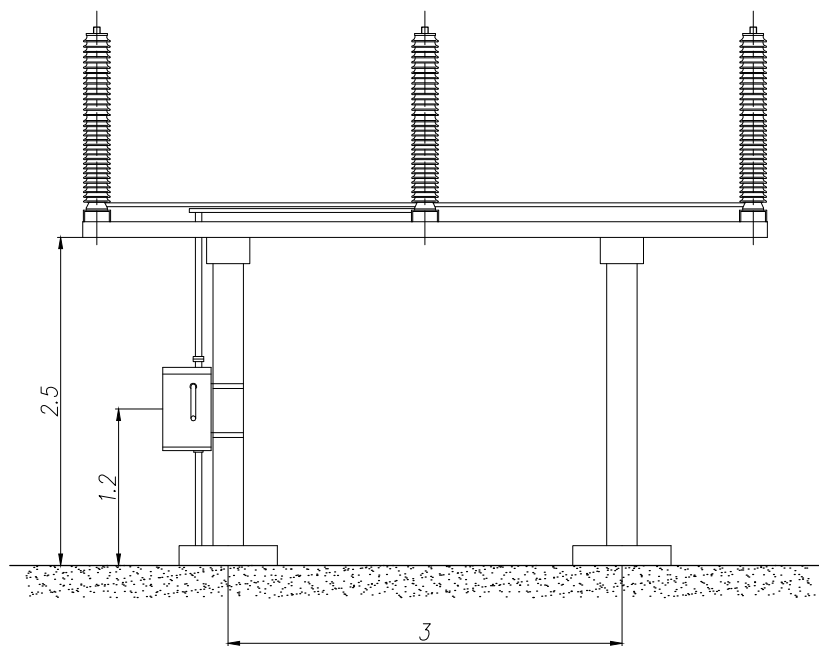