


PLANOS

IMPRIMIR


VOLVER AL INDICE








AISLADOR ROLDANA
MN 15



AISLADOR PARA RIENDA MN 19

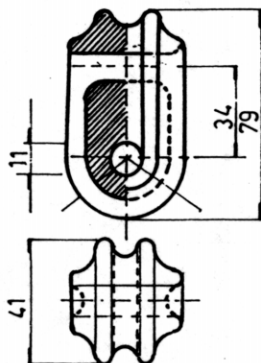


AISLADOR PARA RIENDA
MN 20 (ANSI 54-1)

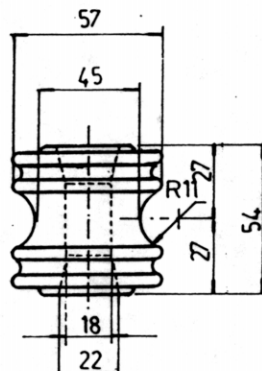

AISLADOR ROLDANA
MN 16 (ANSI 53-1)

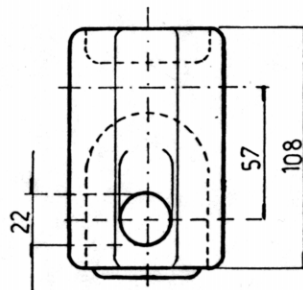


AISLADOR PARA RIENDA
MN 20/1 (ANSI 54-1)

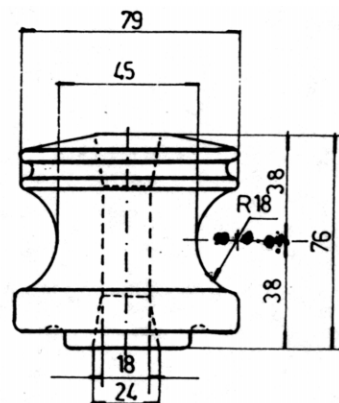

AISLADOR ROLDANA
MN 17 (ANSI 53-2)

AISLADOR PARA RIENDA
MN 21 (ANSI 54-4)

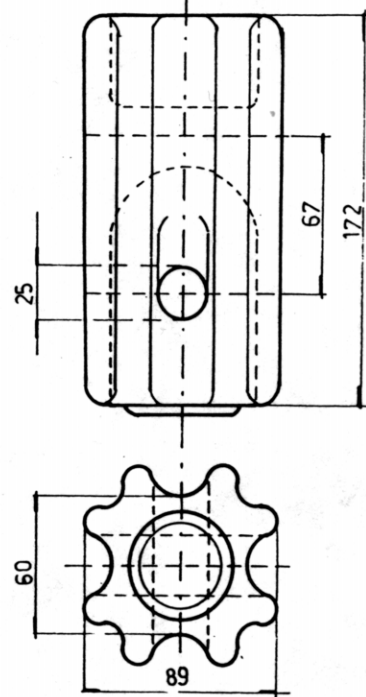

NOTA: Las características de los aisladores serán las consignadas en el recuadro y responderán a las normas ANSI C 29-3 y C 29-4

DESIGNACION	RESIST. (kN)	CONTORNEO BAJO LLUVIA (kV)
MN 15		
MN 16 ANSI 53-1	9	8
MN 17 ANSI 53-2	12	15
MN 19	—	—
MN 20 ANSI 54-1	44	12
MN 20/1 ANSI 54-2	53	15
MN 21 ANSI 54-4	89	18