



PLANOS

IMPRIMIR

VOLVER AL INDICE

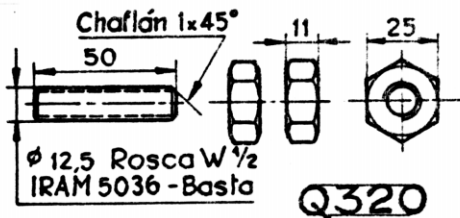




NOTAS

1. MATERIAL: Acero F24-IRAM 512
2. TERMINACION Y TOLERANCIAS: Según ET10 y normas IRAM correspondientes.
3. CINCADO: Según ET10
4. ENTREGA Y RECEPCION: Según ET10

ESPARRAGO CON TUERCAS (BLOQUETE) PARA PUESTA A TIERRA

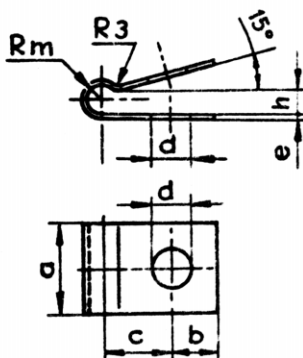


DESIG	a	b	c	d	e	h	m
G301A	32	16	23	14	1,3	6	3,5
G302A	32	16	23	17	1,3	6	3,5
G301B	32	16	24	14	2,1	8	5
G302B	32	16	24	17	2,1	8	5
G303	50	25	35	20	2,4	6	3,5
G304	70	35	45	20	2,4	6	3,5
G305	90	45	55	20	2,4	6	3,5

NOTAS

1. MATERIAL: Acero F24-IRAM 523
2. TERMINACION Y TOLERANCIAS: Según ET10 y normas IRAM correspondientes.
3. CINCADO: Según ET10
4. ENTREGA Y RECEPCION: Según ET10


GRAMPA PARA PUESTA A TIERRA G301A/B-302A/B-303-304-305

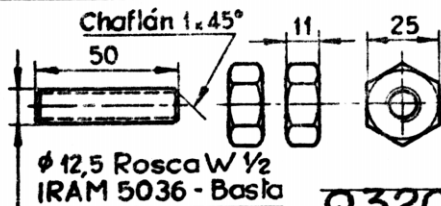

NOTAS

1. MATERIAL: Latón laminado, según ET7
2. TERMINACION Y TOLERANCIAS: Según ET10 y normas IRAM correspondientes.
3. ENTREGA Y RECEPCION: Según ET10

ESPARRAGO CON TUERCAS (BLOQUETE) PARA PUESTA A TIERRA

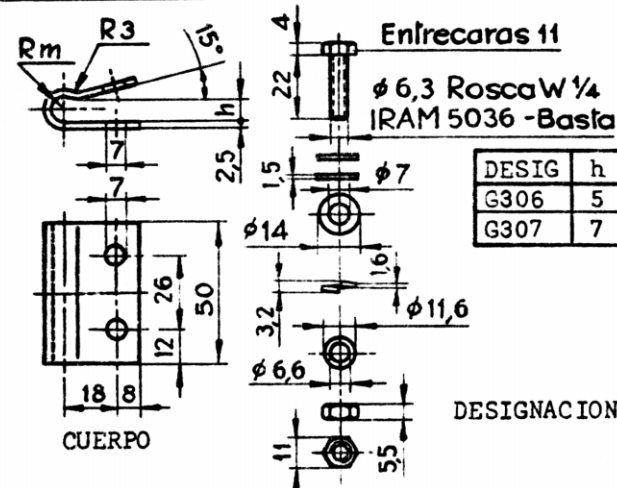

NOTAS

1. MATERIAL
-CUERPO: Cobre electrolítico 1
-BULON: Acero F24-IRAM 512 2
-ARANDELA PLANA: Acero F24-IRAM 523 4
-ARANDELA DE PRESION: Acero 1060-1070 2
 2. TERMINACION Y TOLERANCIAS: Según ET10 y normas IRAM correspond.
 3. CINCADO: Según ET10, excepto el cuerpo, totalmente estañado.
 4. ENTREGA Y RECEPCION: Según ET10
- DESIGNACIONES IRAM: Bulón F24 EE6,5x22-IRAM 5192
Arandela plana 6,5 E/IRAM 5107
Arandela de presión 6,5/IRAM 510

GRAMPA PARA PUESTA A TIERRA

G306 - G307