PLANOS

IMPRIMIR

VOLVER AL INDICE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

SOPORTES PARA AISLADORES

PLANO: 17.11.78

Q191-192-194

Hoja N°: 1

Cantidad: 1

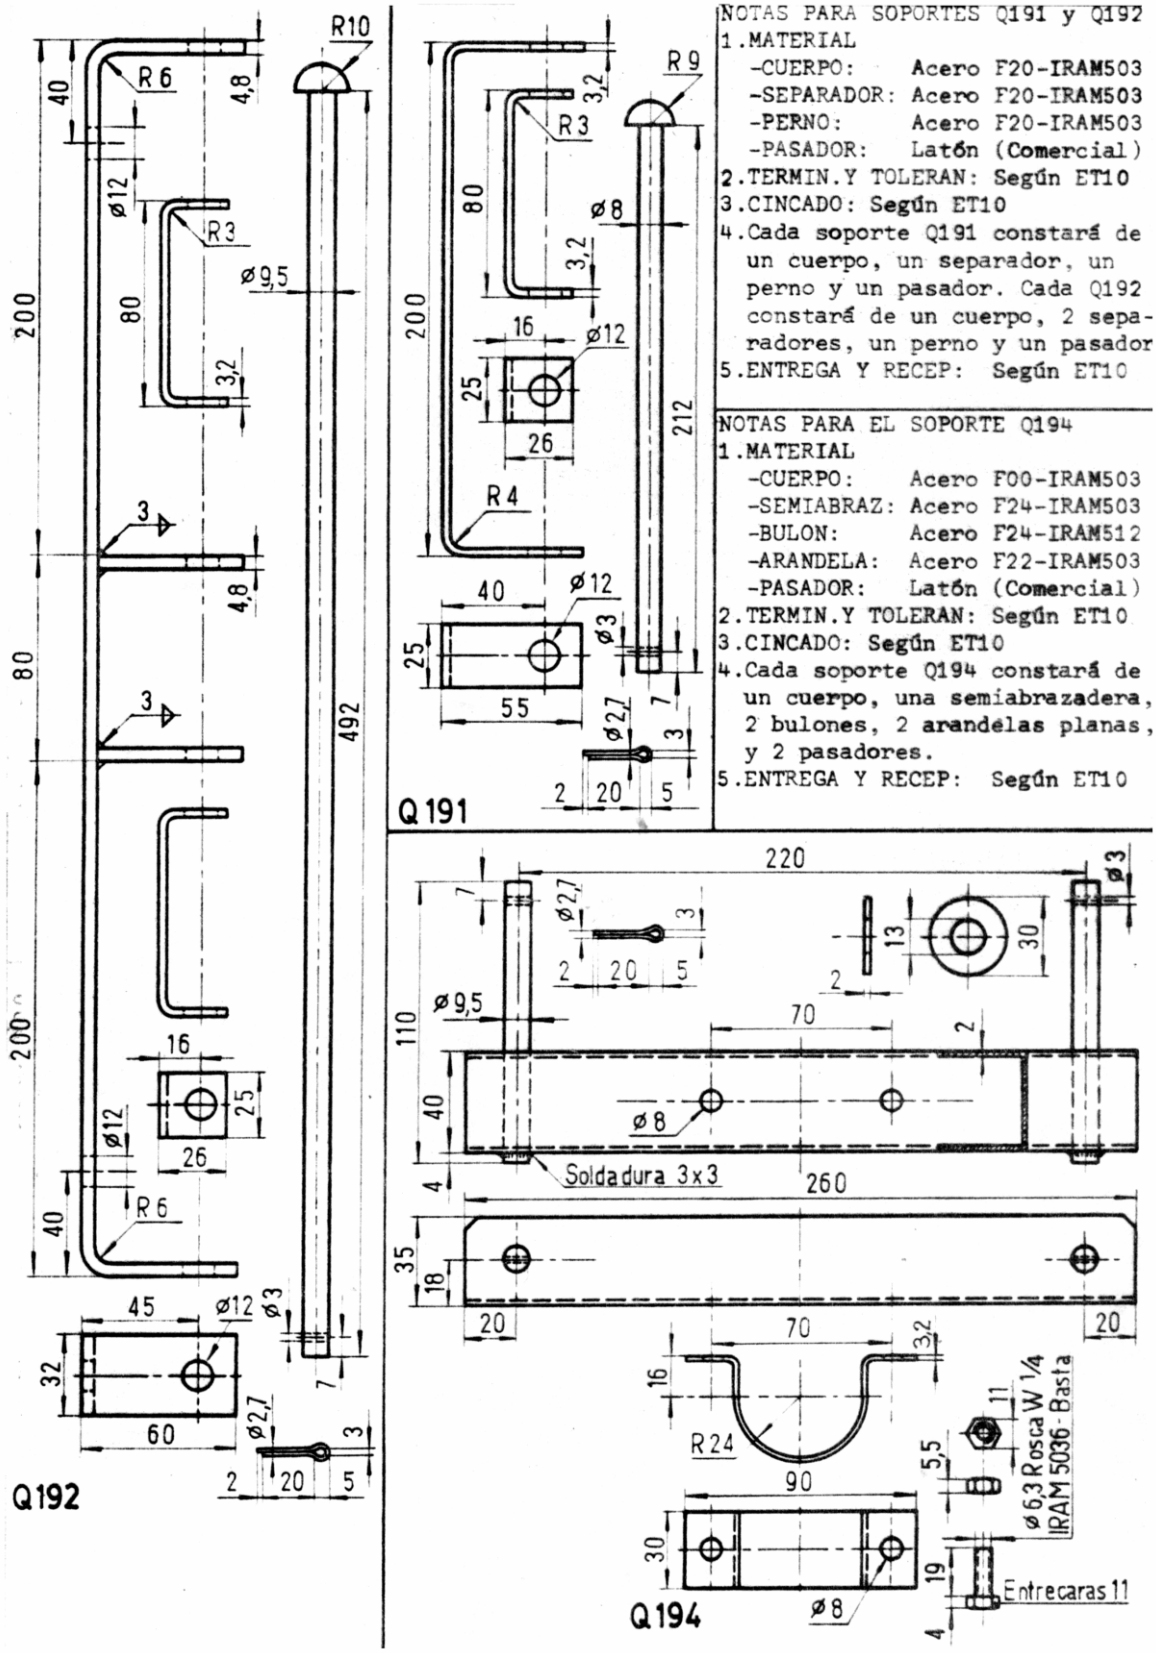

NOTAS PARA SOPORTES Q191 y Q192

1.MATERIAL
- -CUERPO: Acero F20-IRAM503
- -SEPARADOR: Acero F20-IRAM503
- -PERNO: Acero F20-IRAM503
- -PASADOR: Latón (Comercial)

2.TERMIN.Y TOLERAN: Según ET10

3.CINCADO: Según ET10

4.Cada soporte Q191 constará de un cuerpo, un separador, un perno y un pasador. Cada Q192 constará de un cuerpo, 2 separadores, un perno y un pasador

5.ENTREGA Y RECEP: Según ET10

NOTAS PARA EL SOPORTE Q194

1.MATERIAL
- -CUERPO: Acero F00-IRAM503
- -SEMIABRAZ: Acero F24-IRAM503
- -BULON: Acero F24-IRAM512
- -ARANDELA: Acero F22-IRAM503
- -PASADOR: Latón (Comercial)

2.TERMIN.Y TOLERAN: Según ET10

3.CINCADO: Según ET10

4.Cada soporte Q194 constará de un cuerpo, una semiabrazadera, 2 bulones, 2 arandelas planas, y 2 pasadores.

5.ENTREGA Y RECEP: Según ET10

ANULA A PLANOS: 5.9.58 - 20.10.65