


PLANOS

IMPRIMIR

VOLVER AL INDICE



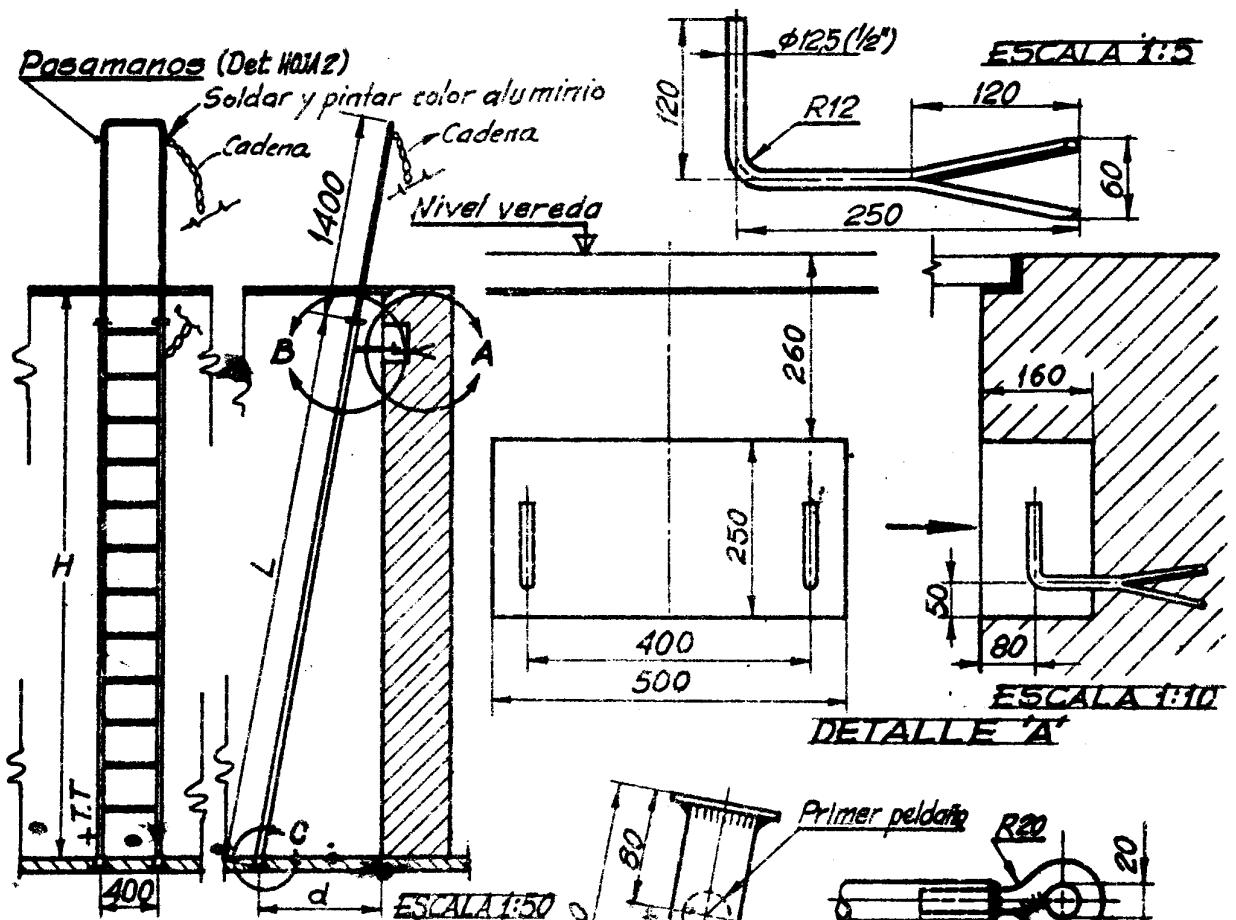


Profundidad cámara (mm)	Longitud escaleta L (mm)	Distancia a la pared d (mm)
3 250	3 163	720
3 500	3 415	760
3 750	3 668	800
4 000	3 920	840
4 250	4 173	880
4 500	4 425	920
4 750	4 678	960
5 000	4 930	1000

Para profundidades de la cámara no consignadas se tomarán los valores de L y d por interpolación o extrapolación lineal.


Ver demás detalles y notas en HOJA 2.

La toma de tierra T.T. estará constituida por un tornillo de latón o bronce de $\varnothing 3/8"$, dos arandelas planas del mismo material y una tuerca de latón o bronce soldada al cuerpo de la escalera. La T.T. estará a 200 mm del piso.

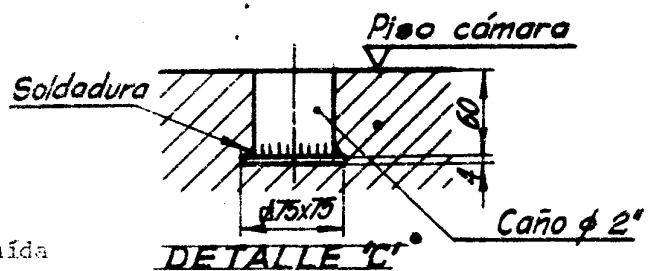


DETALLE C
ENCAJE DE LA ESCALERA

ESCALA 1:5



Hoja N°: 2

Cantidad: 2

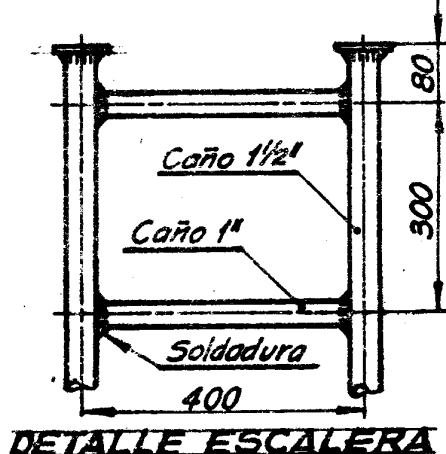

1. MATERIALES: Todos los caños de acero cincado (tipo pesado). Diámetros nominales $\frac{3}{4}"$, $1"$ y $1\frac{1}{2}"$ corresponden a un diámetro exterior de 27, 33,5 y 48, respectivamente. - Planchuelas y barras: Hierro.
2. Todas las soldaduras en cordón continuo de 3mm de espesor, en todo el contorno de contacto.
3. Todas las partes deberán ser pintadas antes del montaje según ET23 y en color amarilla.
4. El conjunto SII consta de los siguientes componentes: 1. Escalera. 2. Encaje (Sujeción inferior de la escalera). 3. Enganche (Sujeción superior).
4. Pasamanos. 5. Tope del pasamanos. 6. Traba del pasamanos.
5. Deben incluirse además: 8 bulones cabeza y tuerca exagonal, cincados, $\frac{1}{4}"$ por 20 de largo para unir piezas ③ y ④. - 4 pasadores ϕ 3,5 por 25 de largo para la pieza ①.

6. La cadena se soldará adecuadamente al pasamanos y al cuerpo de la escalera. Tendrá una long. adecuada y el $\varnothing$ del alambroón será de 1/8".